


Remeha Celcia 10

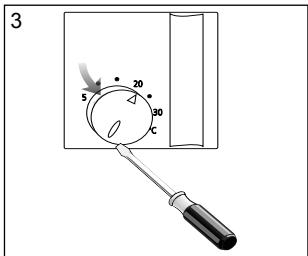

NEDERLANDS

Toepassing

De Celcia 10 is geschikt voor toepassing op verwarmingstoestellen met een 24 Volt thermostaatcircuit en een anticipatiestroom van 0,11A (AC). De Celcia 10 is voorzien van een instelknop voor temperatuurinstelling met een bereik van 5 - 30°.

Veiligheid

De installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en reparatie mogen alleen door vakkundige installateurs met voldoende kwalificaties uitgevoerd worden volgens de geldende nationale en lokale normen en voorschriften.

Installatie




Zie fig. 1 - 11.

Monteer de Celcia 10 op een vlakke, niet-geleidende binnenwand.

- Voor de Remeha Quinta en Avanta: sluit de klemmen 1 en 3 van de Celcia 10 aan op de klemmen 3 en 4 van de ketel.
- Voor de Remeha Selecta sluit de klemmen 1 en 3 van de Celcia 10 aan op de klemmen 2 en 3 van de ketel.

Let op:

- Voor de Remeha Quinta en Selecta: Monteer de anticipatierestand die met de ketel wordt meegeleverd (zie keteldocumentatie).
- Voor de Remeha Avanta: Schakel de anticipatiestroom in m.b.v. parameter 5 (zie keteldocumentatie).

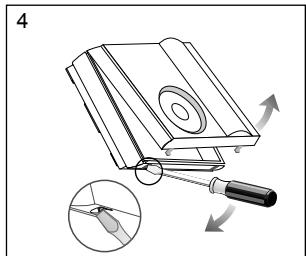

ENGLISH

Application

The Celcia 10 thermostat is suitable for application with central heating boilers, which have a 24-Volt thermostat circuit and an anticipation current of 0,11A AC. The Celcia 10 is provided with a control button for temperature adjustment, ranging from 5 to 30°.

Security

The connection and the installation of electrical products should be carried out only by a qualified electrician. All existing wiring regulations must be observed.

Mounting


See fig. 1 - 11.

The Celcia 10 thermostat must be installed on a flat, non-conductive surface.

- Remeha Quinta en Avanta: connect clamps 1 and 3 of the Celcia 10 to clamp 3 and 4 of the boiler.
- Remeha Selecta: connect clamps 1 and 3 of the Celcia 10 to clamp 2 and 3 of the boiler.

Attention!

- Remeha Quinta and Selecta: Mount the anticipation resistance supplied with the boiler (see boiler documentation).
- Remeha Avanta: Switch on the anticipation current with the aid of parameter 5 (see boiler documentation).

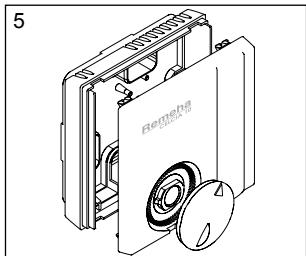

FRANÇAIS

Application

Le régulateur Celcia 10 est applicable en conjonction avec des appareils de chauffage possédant un circuit thermostatique de 24-Volt et un courant d'anticipation de 0,11A (courant alterné). Le régulateur Celcia 10 est pourvu d'un bouton de réglage pour l'ajustement de la température, plage 5 - 30°.

Sécurités

Le montage et le raccordement ne peuvent être effectués que par un électricien autorisé. Les normes nationales et les prescriptions en vigueur doivent être respectées.

Montage


Voir fig. 1 - 11.

N'installer l'appareil que sur une paroi plane et non-conductive.

- Pour les chaudières Remeha Quinta et Avanta: Connecter les bornes nos. 1 et 3 du régulateur Celcia 10 aux bornes nos. 3 et 4 de la chaudière.
- Pour la Remeha Selecta: Connecter les bornes nos. 1 et 3 du régulateur Celcia 10 aux bornes nos. 2 et 3 de la chaudière.

Attention!

- Pour les chaudières Remeha Quinta et Selecta: Monter la résistance d'anticipation fournie avec la chaudière (voir la notice de la chaudière).
- Pour la Remeha Avanta: Enclencher le courant d'anticipation à l'aide du paramètre no. 5 (voir la notice de la chaudière).

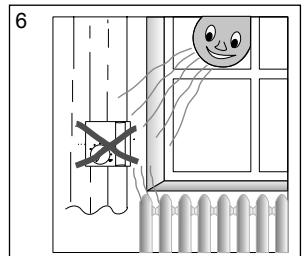

DEUTSCH

Anwendung

Der Celcia 10 Temperaturregler ist geeignet für die Anwendung in Verbindung mit Heizgeräte welche mit einem 24-Volt Thermostatkreis und einem Anticipationsstrom von 0,11A (Wechselstrom) ausgestattet sind. Der Celcia 10 ist mit einem Einstellknopf für den Temperaturbereich von 5 bis 30° ausgerüstet.

Sicherheit

Der Anschluss und die Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Diesbezügliche Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Montage






Siehe Fig. 1 - 11.


Nur auf flachen und nicht-leitfähigem Untergrund montieren!

- Beim Remeha Quinta und Avanta: die Klemmen 1 und 3 der Celcia 10 auf die Klemmen 3 und 4 des Kessels anschliessen.
- Beim Remeha Selecta: die Klemmen 1 und 3 der Celcia 10 auf die Klemmen 2 und 3 des Kessels anschliessen.


Achtung!

- Bei den Heizgeräten Remeha Quinta und Selecta: Bitte beachten, dass der mit dem Kessel mitgelieferten Anticipationswiderstand eingebaut werden muss (siehe Kesseldokumentation).
- Beim Remeha Avanta: Anticipationsstrom mittels Parameter 5 einschalten (siehe Kesseldokumentation).

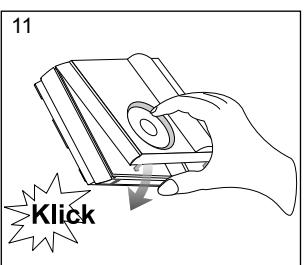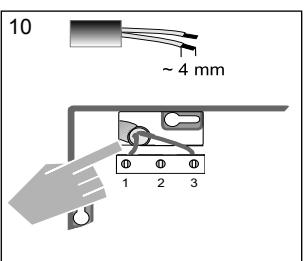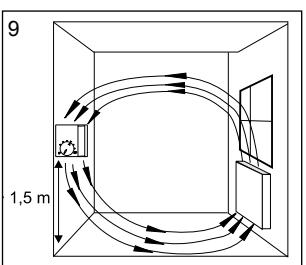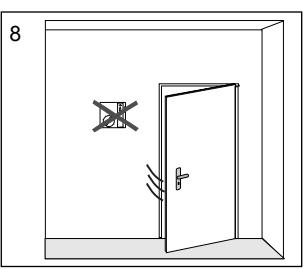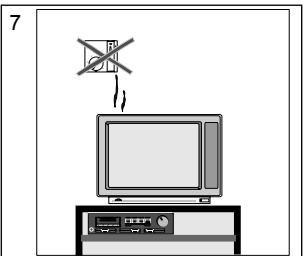


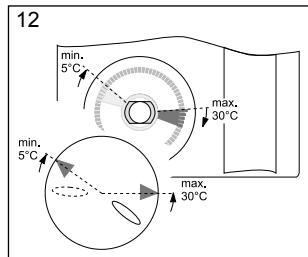


Instellen maximale en minimale temperatuur
Zie fig. 12 - 15



Adjusting maximum and minimum temperature
See fig. 12 - 15.



Réglage de la température maximale et minimale
Voir fig. 12 - 15.

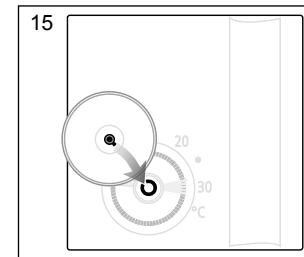

Einstellen der Maximal- und Minimaltemperatur
Siehe Fig. 12 - 15.

	NL	GB	F	D
	Technische gegevens	Technical data	Caractéristiques techniques	Technische Daten
Typ 1 C (EN 60730)	Temperatuur opnemer: bimetaal	Sensor element: bi metal	Capteur de température: bimétal	Fühlerelement: Bimetall
KL1: 100 mA 24V~	Maakcontact	Heating contact	Contact pour le chauffage	Heizkontakt
IP 30 (EN 60529)	Dichtheid	Enclosure	Degré de protection	Schutzart
II (EN 60335)	Beschermingsklasse	Protection class after correct mounting	Classe de protection si le montage est correct	Schutzklasse nach entspr. Montage
95 % r. H.	Max. relatieve vochtigheid	Permissible relative humidity	Humidité relative admissible	Zulässige relative Luftfeuchtigkeit